

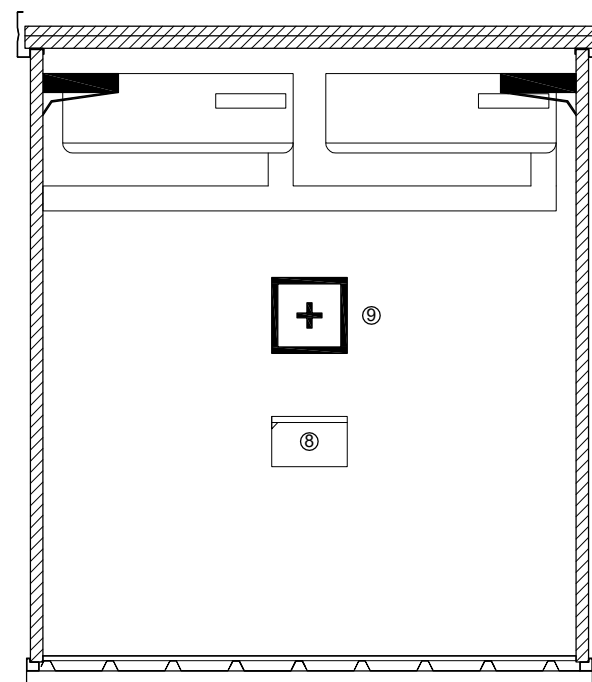
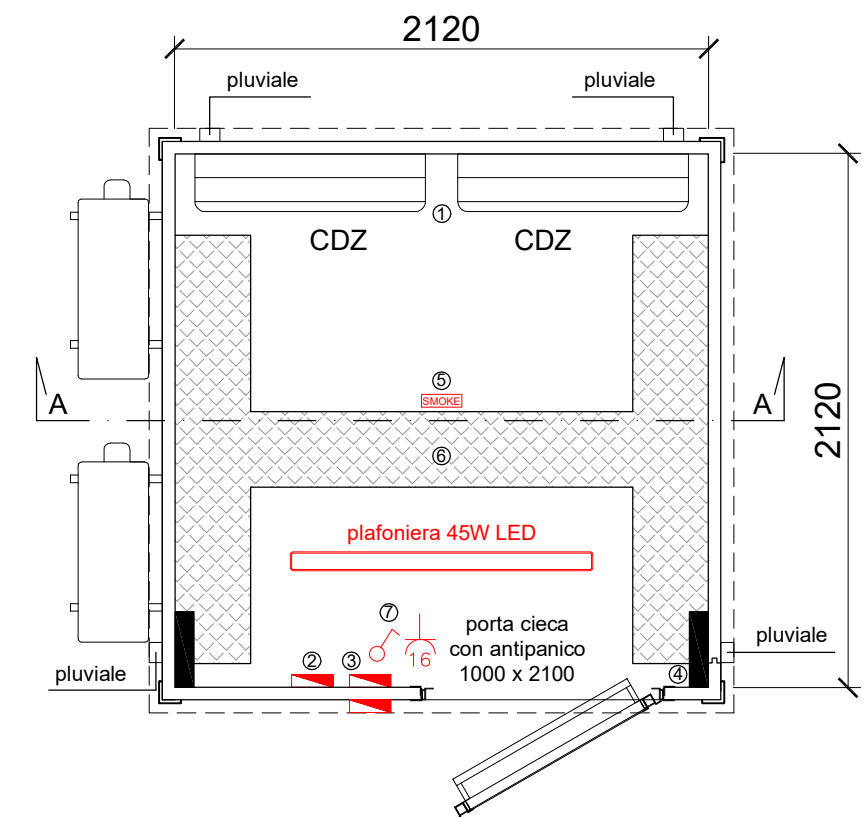
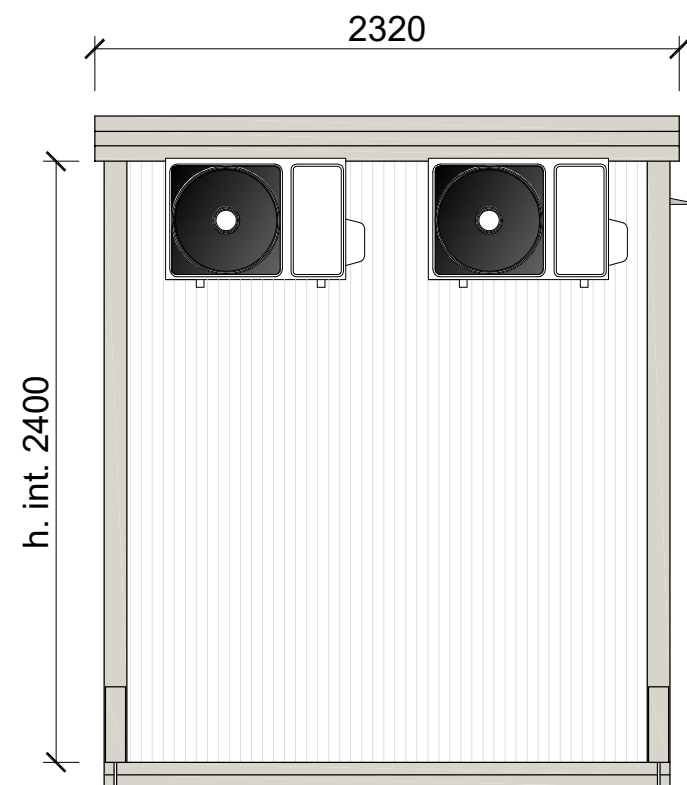


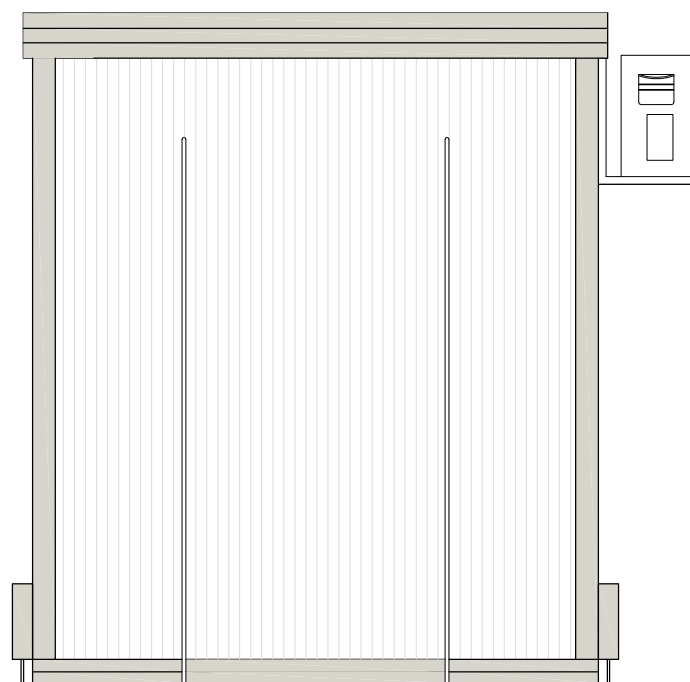

SEZIONE A-A

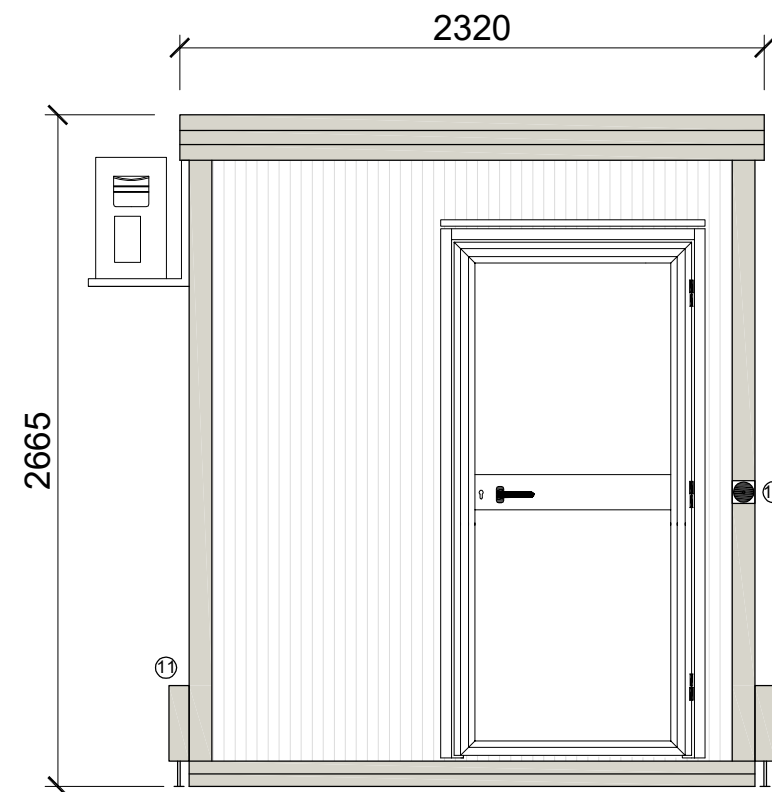

1	Condizionatori Split - 12 000 BTU
2	PLC di controllo CDZ
3	Quadro elettrico
4	Asole a pavimento per passaggio cavi
5	Sensore fumo
6	Griglia passaggio cavi (300 mm)
7	Pres a ed interruttore luce
8	Tasca porta-documenti
9	Cassetta pronto soccorso
10	Sistema di bloccaggio porta
11	Stabilizzatori

LAMIERA ZINCATA			PANNELLO BASAMENTO		sp. --- mm	---
			PANNELLO PARETE		sp. 50 mm	MICRO-NERVATO
			PANNELLO TETTO		sp. 50+38 mm	MICRO-NERVATO
			LAM. GRECATA		h. 40 mm	
			TIPO DI LEGNO		TRUCIOLARE	
			COLORE STRUTTURA		RAL 9002	
STATO DISEGNO			SCALA			
004			1:30			
003			NUMERO DISEGNO			
002			PG 3069			
001			CLIENTE			
000	Emissione	01/01/2021				
			PIGRECO GROUP SRL Via A.Volta, 02 24060 TORRE DE ROVERI (BG) tel. +39 035 4521281 www.pigrecomonoblocchi.it			
			TECNICO PIEMONTE S.p.A. ORGANISMO NOTIFICATO N° 1372			